

令和 8 年度 防災備蓄倉庫購入仕様書

稲敷市

【概要】

本仕様書は、稲敷市が購入する令和 8 年度防災備蓄倉庫について定める。

【納入品名】

アルミ製防災倉庫

【納入期限】

令和 9 年 3 月 23 日

【納入場所】

- ・稲敷市江戸崎福祉センター（稲敷市江戸崎甲 1992）
- ・稲敷市新利根公民館（稲敷市伊佐津 3239）

【運搬設置】

本調達には、納入場所敷地内への運搬及び設置並びに設置に伴う不陸調整（束石または現場打ち単独基礎）を含む

【台数・寸法】

台 数：2 基

外 寸：W4,000 mm×H2,370 mm×D2,400 mm

面 積：9.6 m²（2.9 坪）

参考製品：不二サッシ製「FSA-40」（稲敷市現行整備品）

【性能】

- ①積雪 40cm、風速 60m/sec、震度 7 の地震に耐えうる構造であること。
- ②耐水性、耐腐食性を有すること。
- ③解体・組立が容易であること。
- ④溶接・シーリング（コーキング材）を使用していないこと。
- ⑤通気性を有すること。但し、雨水、虫、埃等が入らない構造とすること。
- ⑥国土交通省告示「アルミニウム合金造の建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準」に準拠すること

【詳細仕様】

①床フレーム

アルミニウム合金押出し型材 (A6063S-T5)

最大見付寸法 130 mm×最大見込寸法 77.5 mm× t 2 mm

②根太

アルミニウム合金押出し型材 (A6063S-T5)

最大見付寸法 130 mm×最大見込寸法 40 mm× t 2 mm

③コーナー柱

アルミニウム合金押出し型材 (A6063S-T5)

78 mm×48 mm× t 2 mm

④表面処理

アルミ板厚 0.8 mm以上の波板加工、電解着色、無色アルミライト (皮膜 9μ ・塗膜 7μ)

外壁部 (クリアアクリルラッカー仕上げ)

⑤内壁及び天井

t 4 mm以上の化粧合板

⑥床

耐水ベニヤ t 12 mm以上、アクリル塗装、フレームはエポキシ又は、ウレタン樹脂塗装仕上げ

⑦屋根

t 0.8 mm以上のアルミニウム合金製 1 枚板、片流れ方式 (雨勾配)、リベット使用不可

⑧ドア

t 0.8mm 以上のアルミニウム合金、両開きフラッシュドア鍵付き

※鍵はマスターキー対応、1 基 3 本、共通キーとする。

⑨断熱

壁及び天井部分に t 30 mm以上のポリスチレンフォーム断熱材

⑩換気

梁及び床の全周で自然給排気 (要防塵フィルター)

⑪収納棚

スチール棚 (W=1,500 mm H=1,800 mm D=450 mm の台 4 段) 1 台を本市の指示に従い固定する。

⑫文字入れ

防災倉庫前面に「防災倉庫」、「稲敷市市章」、「稲敷市」の文字入れを行うこと。サイズ、位置、色については発注者の指示に従うものとする。

⑬基礎工事 (現場打ちに限らず二次製品でも可)

基礎 (W300 mm×H300 mm×D300 mm 根入 (150 mm)) × 6 基 (4 隅はアンカーボルト固定)

根切深 (250 mm)、碎石 (t 100 mm)、捨コン (t 150 mm)

【その他】

①特に定めのない事項は、本市の指示に従うものとする。

②設置後、完成検査終了後に製品の保証書を提出すること。

保証期間は、引渡し終了後 1 年とする。


③同等品以上であれば参考製品でなくても可とする。本発注における同等品以上とは数値が同一または優位側に誤差があるものをいう

【防災倉庫・設置場所】

【防災倉庫設置場所_江戸崎福祉センター】



【防災倉庫設置場所_新利根公民館】

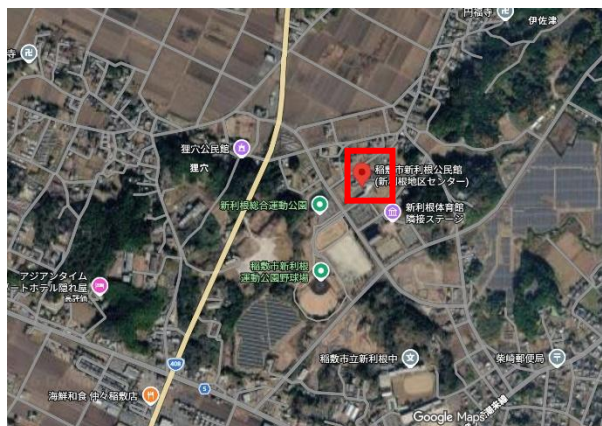


【防災倉庫】（不二サッシ製 FSA-40）



【防災倉庫・設置場所】

【設置場所詳細__江戸崎福祉センター】

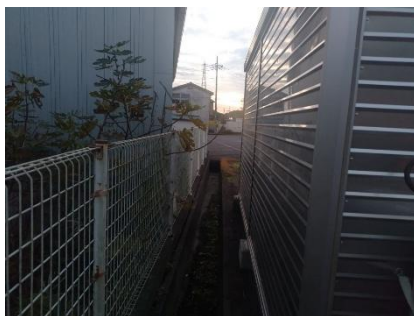

【設置場所詳細__新利根公民館】



令和8年度 防災備蓄倉庫購入 設計書

項 目	数量	単位	単価	金額
アルミ製防災倉庫	2	基		
棚	2	台		
文字入れ	2	面		
運搬・設置費	2	箇所		
基礎工事費（基礎ブロック6基）	2	箇所		
計				
消費税（10%）				
合 計				